

Gemeinde Beinwil (SO)


Strasse Passwangstrasse

Abschnitt Schiltloch bis Neuhausli
km 1'450 - 3'550

Projekt Gesamtsanierungs- und Instandsetzungsprojekt, Phase 2

Projektphase Auflageprojekt 2020

Inhalt **Längenprofil km 1'450-2'100 1:500/500**

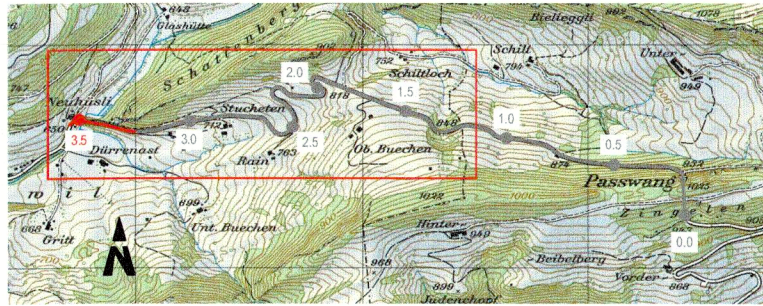

Die öffentliche Auflage erfolgte
vom 26. Oktober bis 26. November 2020
vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. 2021/578 genehmigt.

Solothurn, 27. April 2021
Staatssekretär:



Plan-Nr.	PWN 417/333		
Format	0.80 / 1.50		
Erstellt	dw	21.09.2020	Datum
Geprüft	ER	21.09.2020	
Freigegeben			
Adre-Nr.	7500		
Bezugspunkt (BP)	122 + 96 m	bis 144 + 20 m	Revidiert Index A
Objekt-Nr. KB			Geprüft
Projekt-Nr.	3TK.01291.P		
			Freigegeben

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthlihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

FÜRST | LAFFRANCHI

Expedite 1 | Postfach 121 04 4012 Ardenberg | T +41 (0)32 761 19 10
Kirchstrasse 21 | CH-4428 Mühlebühl | T +41 (0)32 761 19 10
Via Cantale del Gioiellieri | T +41 (0)32 627 31 17

A	Änderung				
Index	Änderung			Datum	Gepr.
Plat	J:\PWN 417/333 Auflage 2020/08 Bewilligtes Auftragsdokument\dwg\pwn-417 LP_1_500 Auflage 2020 genehmigt.dwg				

Betonqualität:	
Allgemein Bauwerkstabelle	NPK F, Beton C 30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH), D _{max} =16/32mm, CI 0.1, Konsistenzklasse C3
Plahbeton	NPK H, Beton C 25/30, sulfatbeständig (erstellt mit sulfatbeständigem Zement), D _{max} =32mm, CI 0.1, Konsistenzklasse F4
Bewehrung:	
alle Bauwerkstabelle Grossbohrpfähle Anker	Stahl B 500 B Stahl B 500 B siehe Plan Normalprofile und Detailplan
Bewehrungsüberdeckungen:	
Generell	c _{over} =50mm
Belagsaufbau Strasse:	
Deckschicht	SMA 11 35mm
Binderschicht	ACB 16 S 55mm
Tragschicht	ACT 22 N 50mm
Fundationsschicht	UG 0/45 variabel

Legende	
	Abbruch und Rückbau
	Neubau
	bestehend

Achse: Achse Passwangstrasse
Längenprofil
Überhöhungsfaktor: 1-fach

Horizont 740.00m

Kilometrierung

Terrainhöhen

Projekthöhen

Kurvenband

Quereneigung

rechter Rand

linker Rand

