

Kanton Solothurn
 Bau- und Justizdepartement

Kanton Bern
 Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
 des Kantons Bern

GENEHMIGUNG
 Öffentliche Auflage vom 4.4. bis 3.5.2013
 Genehmigt vom Regierungsrat mit RRB Nr. 112 vom 18.6.2013
 Der Staatsschreiber: *A.S.*










Dem Erschliessungsplan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung zu. (Planungs- und Baugesetz § 39 Abs. 4, BGS 711.1)

Grabprofile 1:20
 Erdgasleitung ≤ 5 bar, Station Buchi bis Station Arch



SWG Technisches Büro			
Marktplatz 22 2540 Grenchen		Tel 032 654 66 66 Fax 032 654 66 60	
Datum: 07.11.2012	Plan Nr.: 70.0269-020	Gezeichnet: Luna	Grösse: 30 / 105
Dossier Nr.:	AutoCAD:	Rev: 07.03.2013 Vis: Sal	Rev: Vis:
Grundlagen:		Bemerkungen:	

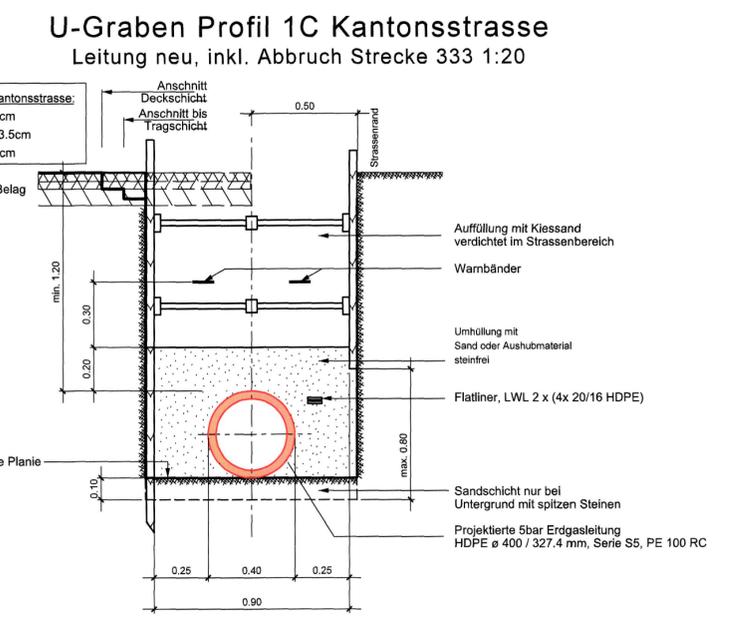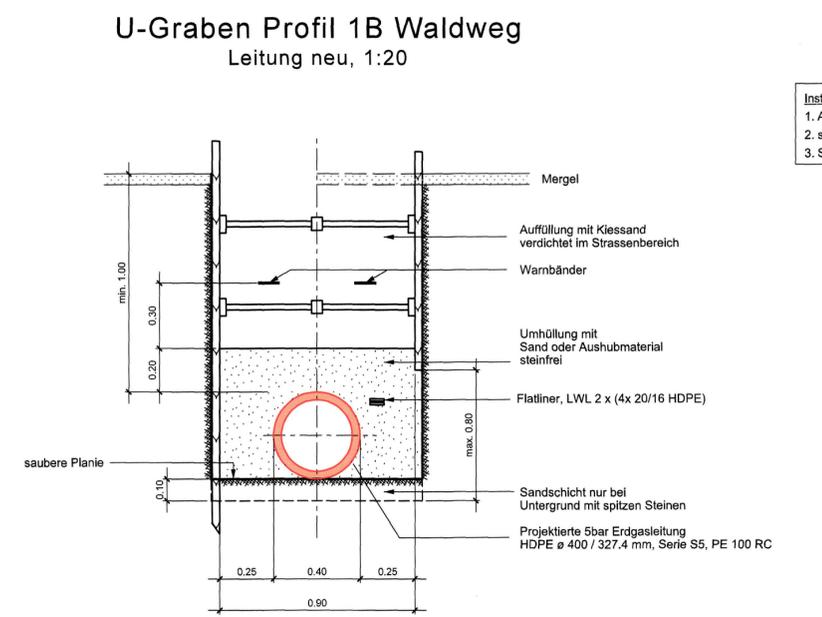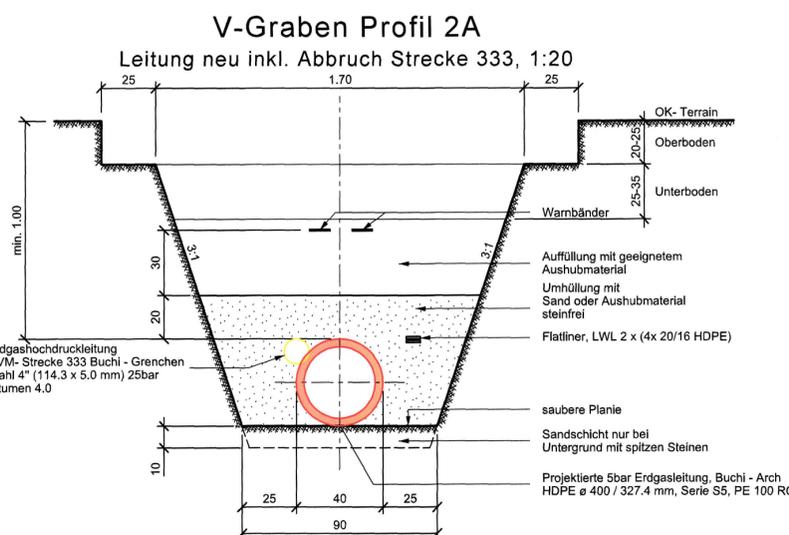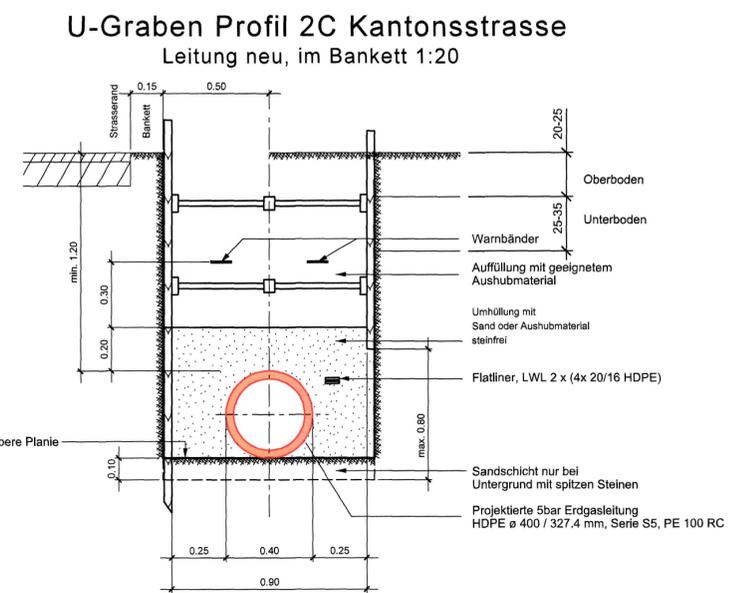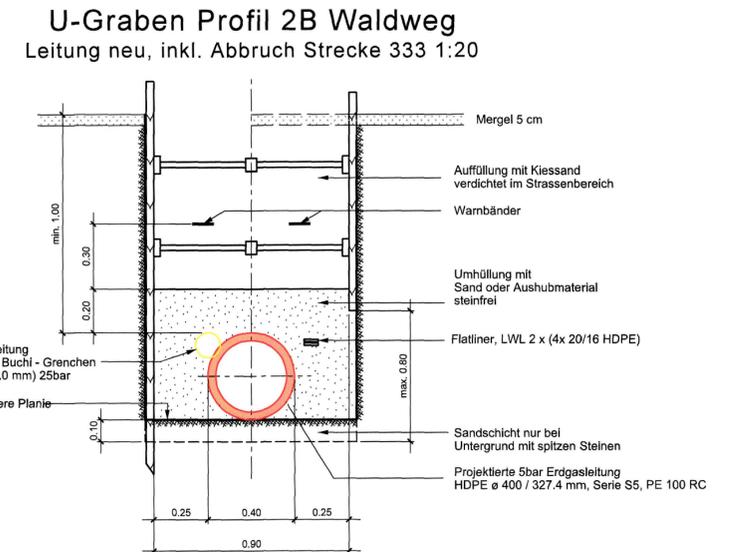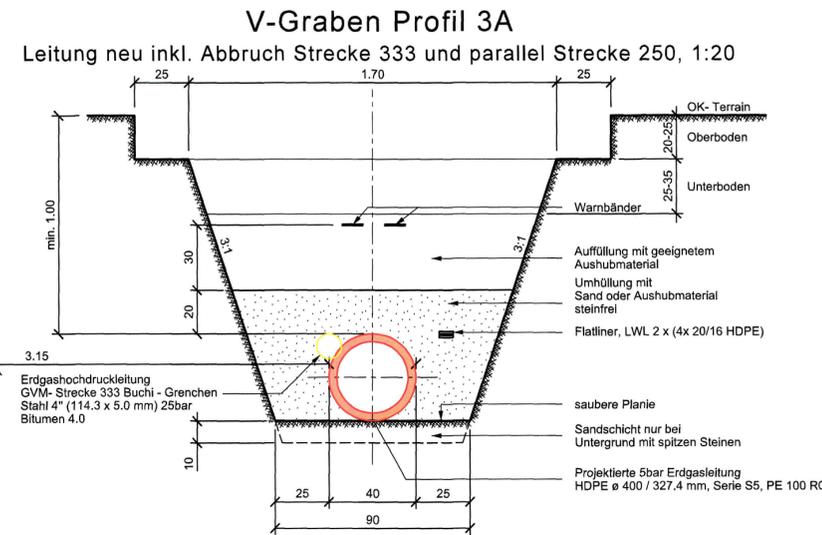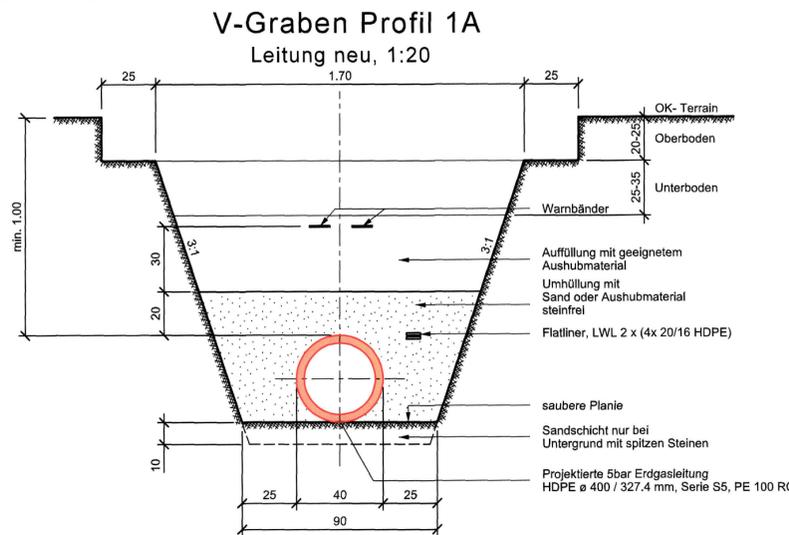

HINWEIS: Richtlinie G2 für Gasleitungen, SVGW, Ausgabe April 2010.
 Abstand zu Drittleitungen horizontal: min. 40cm im Licht
 Abstand zu querenden Werkleitungen: min. 30cm
 U-Graben im Strassenbereich: min. 80cm Überdeckung

Minimale lichte Sohlenbreite (SBmin.) nach SN 640 535c	
Grabenbreite T	SBmin
< 1.00 m	DE + 0.50 m
≥ 1.00 m	DE + 0.50 m > 0.65 m

Böschungneigung nach BauAV

max. 3:1 bei gutem verfestigtem, standfestem Material
 max. 2:1 bei mässig verfestigtem, jedoch standfestem Material
 max. 1:1 bei rolligem Material