


87/ 117

Kanton Solothurn

Gemeinde Gretzenbach  
Gemeinde Däniken  
Wasserversorgung Unteres Niederamt WVUN

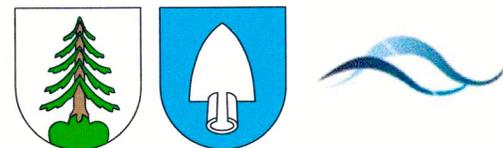


# Regionale Grundwasserfassung Aarenfeld

## Konfliktplan

Situation 1 : 2'000

### Legende

- 125 Wasserleitungen mit Kaliberangaben und proj. Hydranten
  - Neue Regionale Grundwasserfassung Aarenfeld  
- 4 Pumpen à 4'000 l/min.  
- Entnahmemenge 5'000 l/min.
  - Steuerkabel
  - Abwasserleitungen
  - Messschacht
  - Pumpenhaus mit integrierter Trafostaion und Zufahrt
  - Konfliktpunkt-Nummer
  - 36. 125 Wasserleitungen mit Kaliberangaben und Hydranten Gemeinde Gretzenbach
  - 125 Wasserleitungen mit Kaliberangaben Gemeinde Däniken
  - best. WW-Steuerung / Elektra / Meteostation
  - best. Abwasserleitungen (best. Druckleitung KKG)
  - Gemeindegrenzen
  - Fassungsreich S1
  - Engere Schutzzone S2
  - Weitere Schutzzone S3
  - Schutzzonengrenzung
  - Schutzzonengrenzung mit Parzellengrenze übereinstimmend
  - Bauzonengrenze
  - Bauzone
  - Gewässer
  - Wald
  - Hecken
  - Übrige bestockte Flächen
  - Belasteter Standort KKW, nicht untersuchungsbedürftig
  - Belasteter Standort Cartaseta, untersuchungsbedürftig
  - Versuchsbrunnen, Messstellen
- Alle Anlagen sind im Eigentum der WV Unteres Niederamt (WVUN)
- Separate Nutzungsplanung

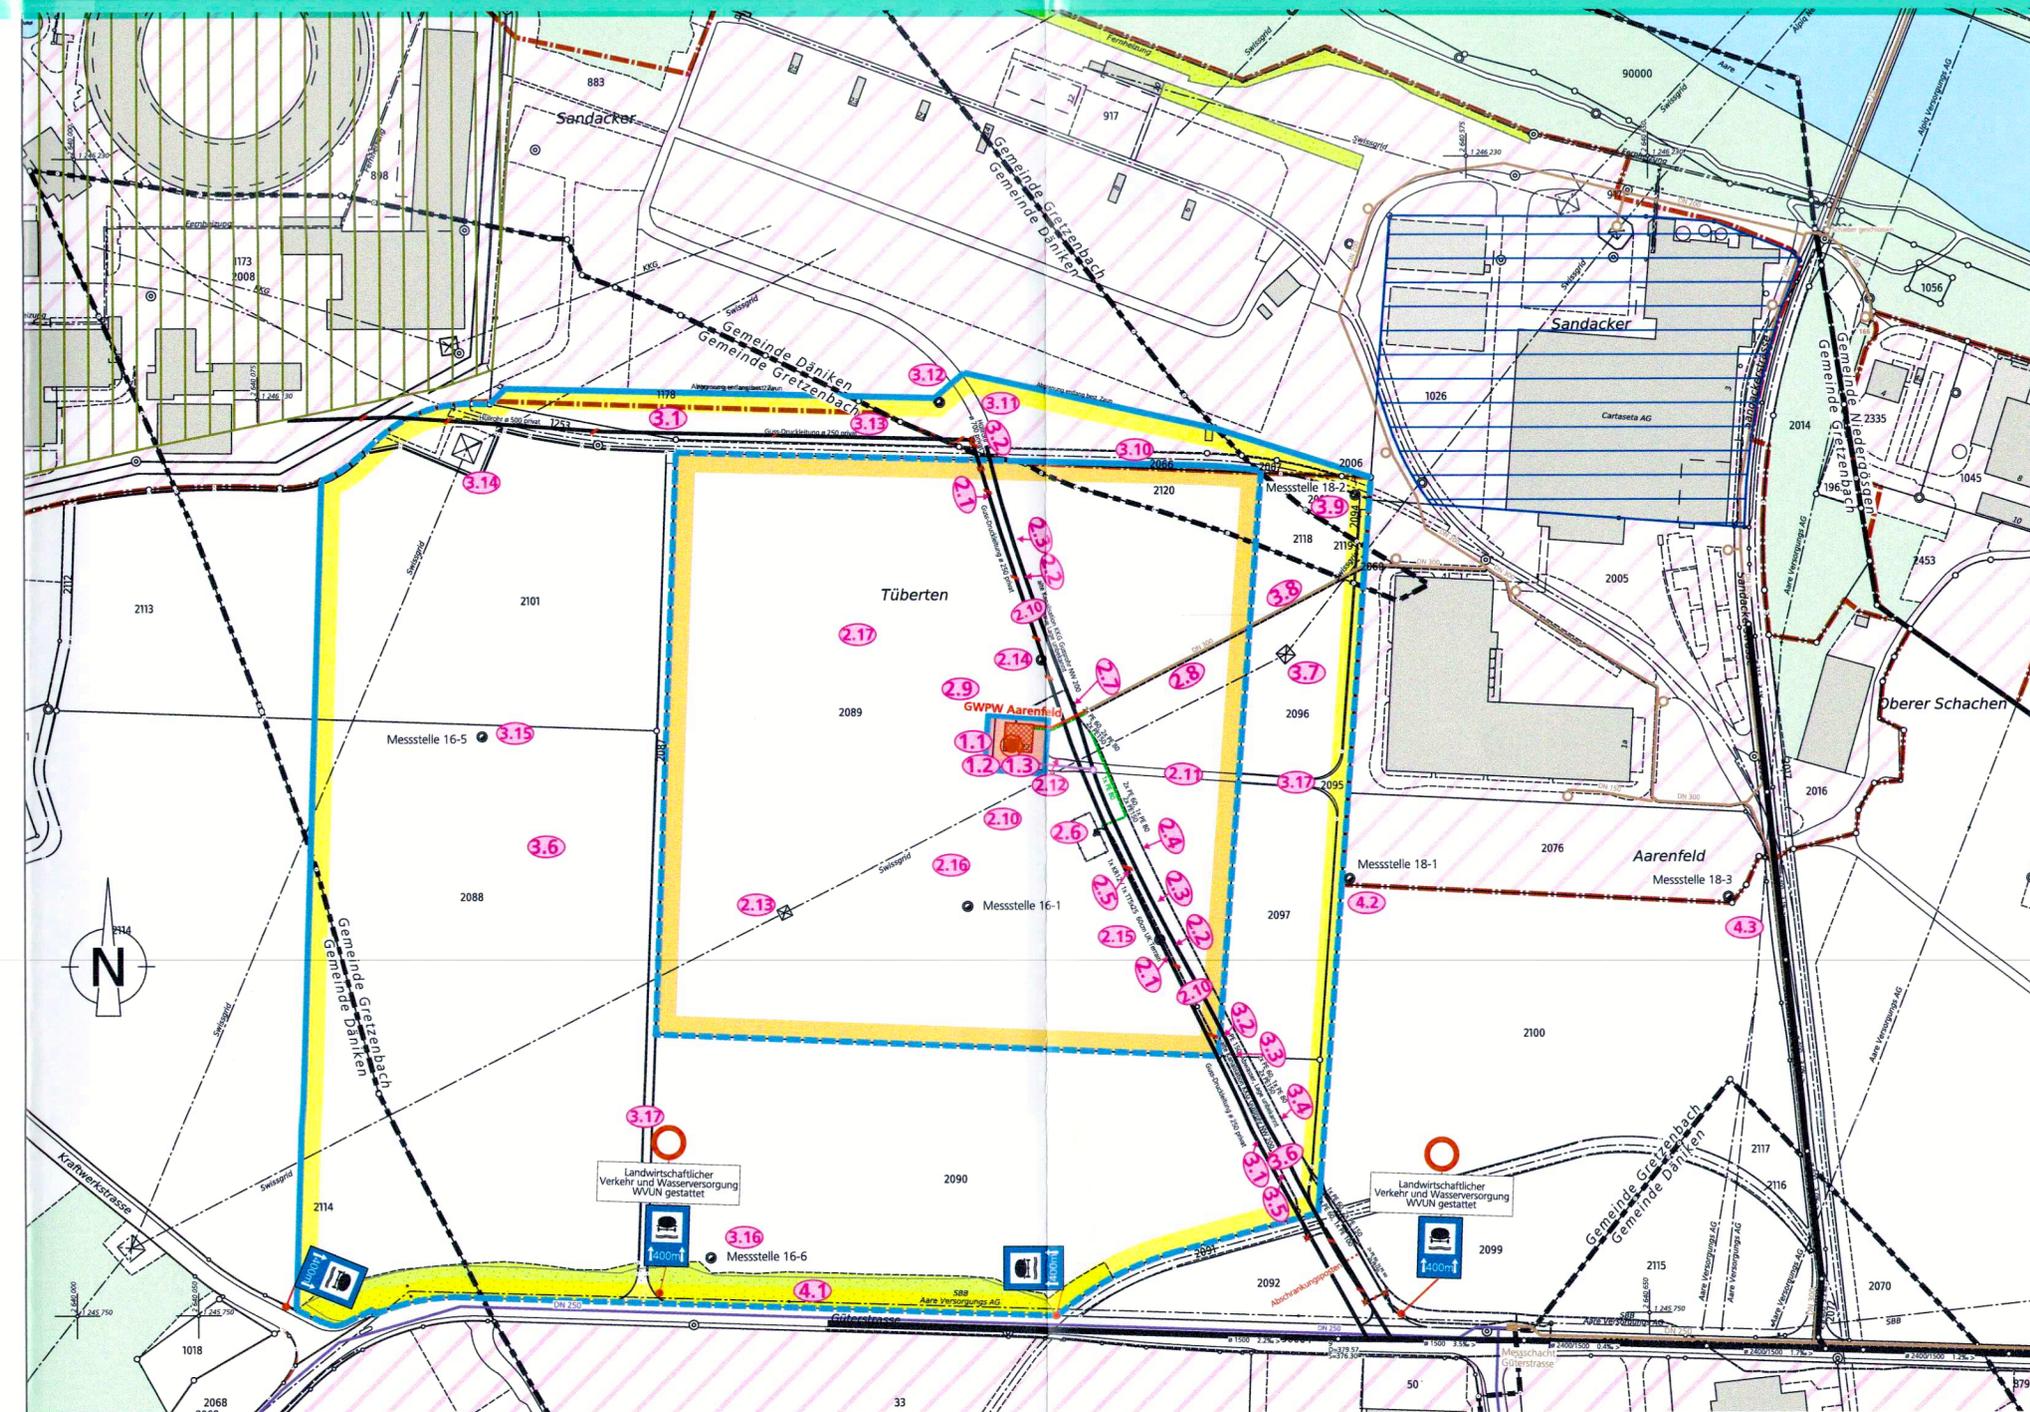

Index	Datum	Aenderungen	gez.	gepr.	gen.	Oensingen, 11.07.2019	geprüft: clb	genehmigt: clb
						gezeichnet: chh	Plan Nr.	
						Grösse: 30 / 84	6710 / 32	
B	18.05.2021	Neuste AV-Daten	chh	clb	clb	user: chh		
A	15.06.2020	gemäss Vorprüfung Kanton 18.05.2020				geändert: 21.05.2021 09:23:36		
AV- Grundlage vom:		Lerch+Weber (Gretzbach, / Däniken / Niegösgen 17.12.2020)	CAD-File: M:\Schönenwerd\6710 GWPW Aarenfeld Phase 1\2. Genehmigung\G2_6710_32 Konflikt.dgn					

www.bsb-partner.ch  
 Oensingen Tel. 062 388 38 38 Fax 062 388 38 00  
 Biberist Tel. 032 671 22 22 Fax 032 671 22 00  
 Grenchen Tel. 032 654 59 30 Fax 032 654 59 31  
 Schliern/Bern Tel. 031 978 00 78 Fax 031 978 00 79

