


87-20191145

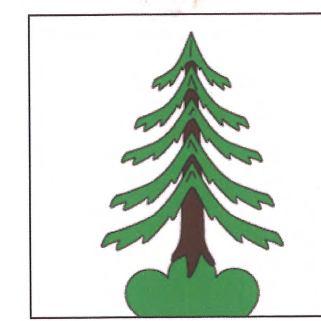

GWP 2018 Ausbauplan 1 : 2500

Bildknoten im Bildknoten Nr. 13 vom 13.05.2019

Planauflage vom 31.01.2019 bis 31.03.2019
Beschluss vom Gemeinderat Gretzenbach
Gretzenbach, den 22.01.2019

Der Gemeindepräsident: *[Signature]*
Der Gemeindegeschäftsführer: *[Signature]*
Der Staatssekretär: *[Signature]*

Kenntnis genommen durch die Verantwortlichen der WVUN:
Schönenwerd, den 14.5.2019
Der Präsident: *[Signature]*

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn
Gemäss RRB Nr. 1445 am 13.5.19
Der Staatssekretär: *[Signature]*

Gezeichnet	Name	Datum	lienhard K. Lienhard AG Bollmattstrasse 5 5033 Buchs - Aarau Telefon 062 532 82 82 www.lienhard-ag.ch
Geprüft	In	14.11.2018	
Änderung	Vw	14.11.2018	
Änderung			

Legende Genehmigungsinhalt:

- bestehende Leitungen und Hydranten Niederzone
- bestehende Leitungen und Hydranten Hochzone
- bestehende Leitungen und Hydranten Grod (VV Walterswil)
- bestehende Leitungen und Hydranten Uellihof (VV Däniken)
- Brunnenleitungen (TWN)
- Leitungen und Anlagen im Eigentum der WVUN
- Steuerkabel bzw. Leerrohr
- Steuerkabel projektiert (teilweise Nutzung EW-Trasse)
- projektierte Leitungen und Hydranten
- Leitungserneuerung Etappe 1 (2018 - 2021)
- Leitungserneuerung Etappe 2 (2022 - 2027)
- Leitungserneuerung Etappe 3 (2028 - 2037)
- Gebiet erfordert bei einer Überbauung die Erstellung eines Teil-GWP (inkl. Definition Löschwasseranforderungen)

Die Solothurnische Gebäudeversicherung kann gemäss ihren Allgemeinen Bedingungen zusätzliche Hydranten verlangen oder bestehende Hydranten versetzen.

Legende Orientierungsinhalt:

- Wohnzonen E2 + W2
- Gewerbebezonen
- Zonen für öffentliche Bauten
- Industrie- / Bauzone KKG
- Reservezonen
- Nutzungszone Ballpark
- Höhenlinien mit Äquidistanz 10 m
- Gemeindegrenze
- Eigene Quellen ausserhalb Baugebiet
- Wohnzonen W3
- Kernzonen
- Schutzzone S1-S3
- Brunnenleitungen privat

(Für die Abgrenzung und Zuordnung der Nutzungszone ist der rechtsgültige Bauzonennplan der Gemeinde Gretzenbach massgebend)

Reservoir Heuel
Wsp (Überlauf): 505 (bei Gelegenheit)
Wsp (Überlauf): 260 m ü.M.
Brauchreserven: 260 m³ / 225 m³
Löschreserven: 300 m³

Reservoir Fören
Wsp (Überlauf): 472 m ü.M.
Brauchreserven: 230 m³
Löschreserven: 300 m³

Reservoir Fören
Wsp (Überlauf): 464 m ü.M.
Brauchreserven: 110 m³
Löschreserven: 300 m³

Verbindungsschacht Güterstrasse zu VV Däniken

GWP Aarefeld
Kontinuität: 5000 l/min
Pumpen: 2 x 3000 l/min
Wasserstand: ca. 377 m ü.M.

STPW Kindergarten
Pumpe 1: 30m WS 750 l/min
Pumpe 2: 30m WS 750 l/min

GWP Spitzacker
ausser Betrieb

Verbindungsschacht Kirchhof

Übergangsschacht Walterswil

Reservoir Gulachen
Wsp (Überlauf): 611.6 m ü.M.
Brauchreserven: 500 m³
Löschreserven: 300 m³

Übergangsschacht Walterswil