

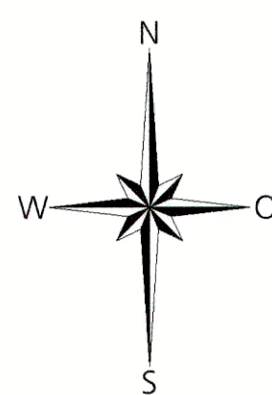


Äquidistanz = 0.50m

- ① Sammelleitung
- ② bestehende Saugerleitung
- ③ 45° Abzweiger
- ④ Spülschacht, PE Rohr Ø 300 mit Deckel

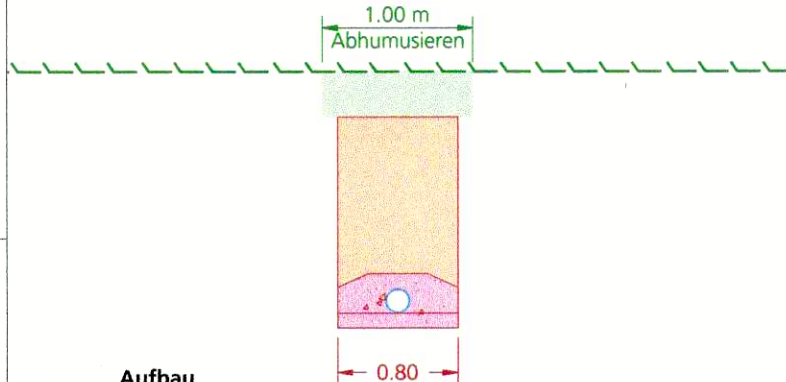


Verlege Detail Sammelleitung
Querschnitt 1:50

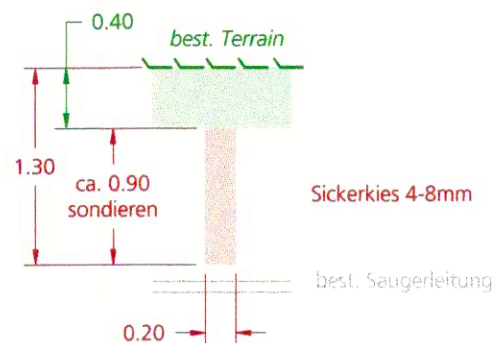

Detail Drainrohr

Querschnitt 1:50

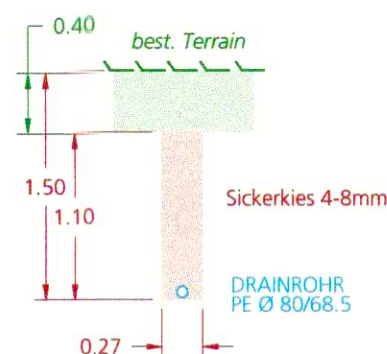

Aufbau	
30 cm	Humus
	Unterbodenmaterial
	Profil U1:
	Betonkies Q/16 nicht gebrochen, 0.170 m³/m
	PP SN 4 Ø 160/150.2
10 cm	Betonkies Q/16 nicht gebrochen, 0.080 m³/m

Kanton Solothurn
Gemeinde Horriwil

Vom Regierungsrat durch heftigen
Beschluss Nr. 2018/1869 genehmigt.
Solothurn, den 4. Dezember 2018
Der Staatschreiber:

Erschliessungsplan Sanierung Entwässerung

Teilprojekt Moosacker

Auflage | Situation 1:1000

Öffentliche Auflage vom 15. Juni 2018 bis 16. Juli 2018

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat am

Der Gemeindepräsident:

Die Gemeindeschreiberin:

Stallus

W. Fiedler

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2018/1869

Der Staatsschreiber:

Publikation im Amtsblatt Nr. 51-52 vom 21.12.2018

Dem Erschliessungsplan "Sanierung Entwässerung" kommt die Bedeutung der Baubewilligung nach § 39 Abs. 4 des Planungs- und Baugesetz (PBG, BGS 711.1) zu.

W+H AG
INGENIEURE UND PLANER

Blümlisalpstrasse 6
4562 Biberist
Bitziusstrasse 15
3360 Herzogenbuchsee
www.w-h.ch

Datum :	14. Mai 2018
Dok. Nr. :	3.631.1160_01
Format :	75 x 63
Zeichner :	MOT
Datei :	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10_Projekt_Situation.dwg
Änderungen :	



Kunststoffrohre Polypropylen (PP) mit Steckmuffen

PP SN 4 110/103.2 = 88.0 m
PP SN 4 125/117.2 = 126.0 m
PP SN 4 160/150.2 = 44.0 m
PP SN 4 200/184.6 = 35.0 m

DRAINROHR PE 80/68.8 = 1393.0 m

Rohrbettung = Profil U1

Kiesgraben = 480.0 m

Spülschacht = 37 Stück

Abdeckung Spülschacht = 37 Stück

Kontrollschacht 800 = 2 Stück

Abdeckung BGS Figur 126 = 2 Stück