

Kantonaler Erschliessungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften

Hochwasserschutz Schlossbach und Revitalisierung Schlossgraben

Situation 1 : 500

Dem kantonalen Erschliessungs- und Gestaltungsplan "Hochwasserschutz Schlossbach und Revitalisierung Schlossgraben" kommt die Bedeutung der Baubewilligung nach §39 Abs. 4 des Planungs- und Baugesetzes (PBG, BGS 711.1) zu.

Öffentliche Auflage vom 15. November 2013 bis 16. Dezember 2013
 Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2416/836 vom 15.5.2015





Der Staatsarchivar

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt Nr. 26 vom 26.6.15

Index	Datum	Änderungen	gepl.	gen.	Ordnungs-	geprüft:	genehmigt:
01	26.09.2013	Änderungen gem. Vorstudie	140	25.09.2013	gründet	140	
02	11.05.2015	Gestaltungsgenehmigung	140	Grösse: 60 x 105 Umfang: 40155.1/2	Finanz-Nr.	40155.1/2	

www.bsb-partner.ch
 BSB + Partner Ingenieure und Planer

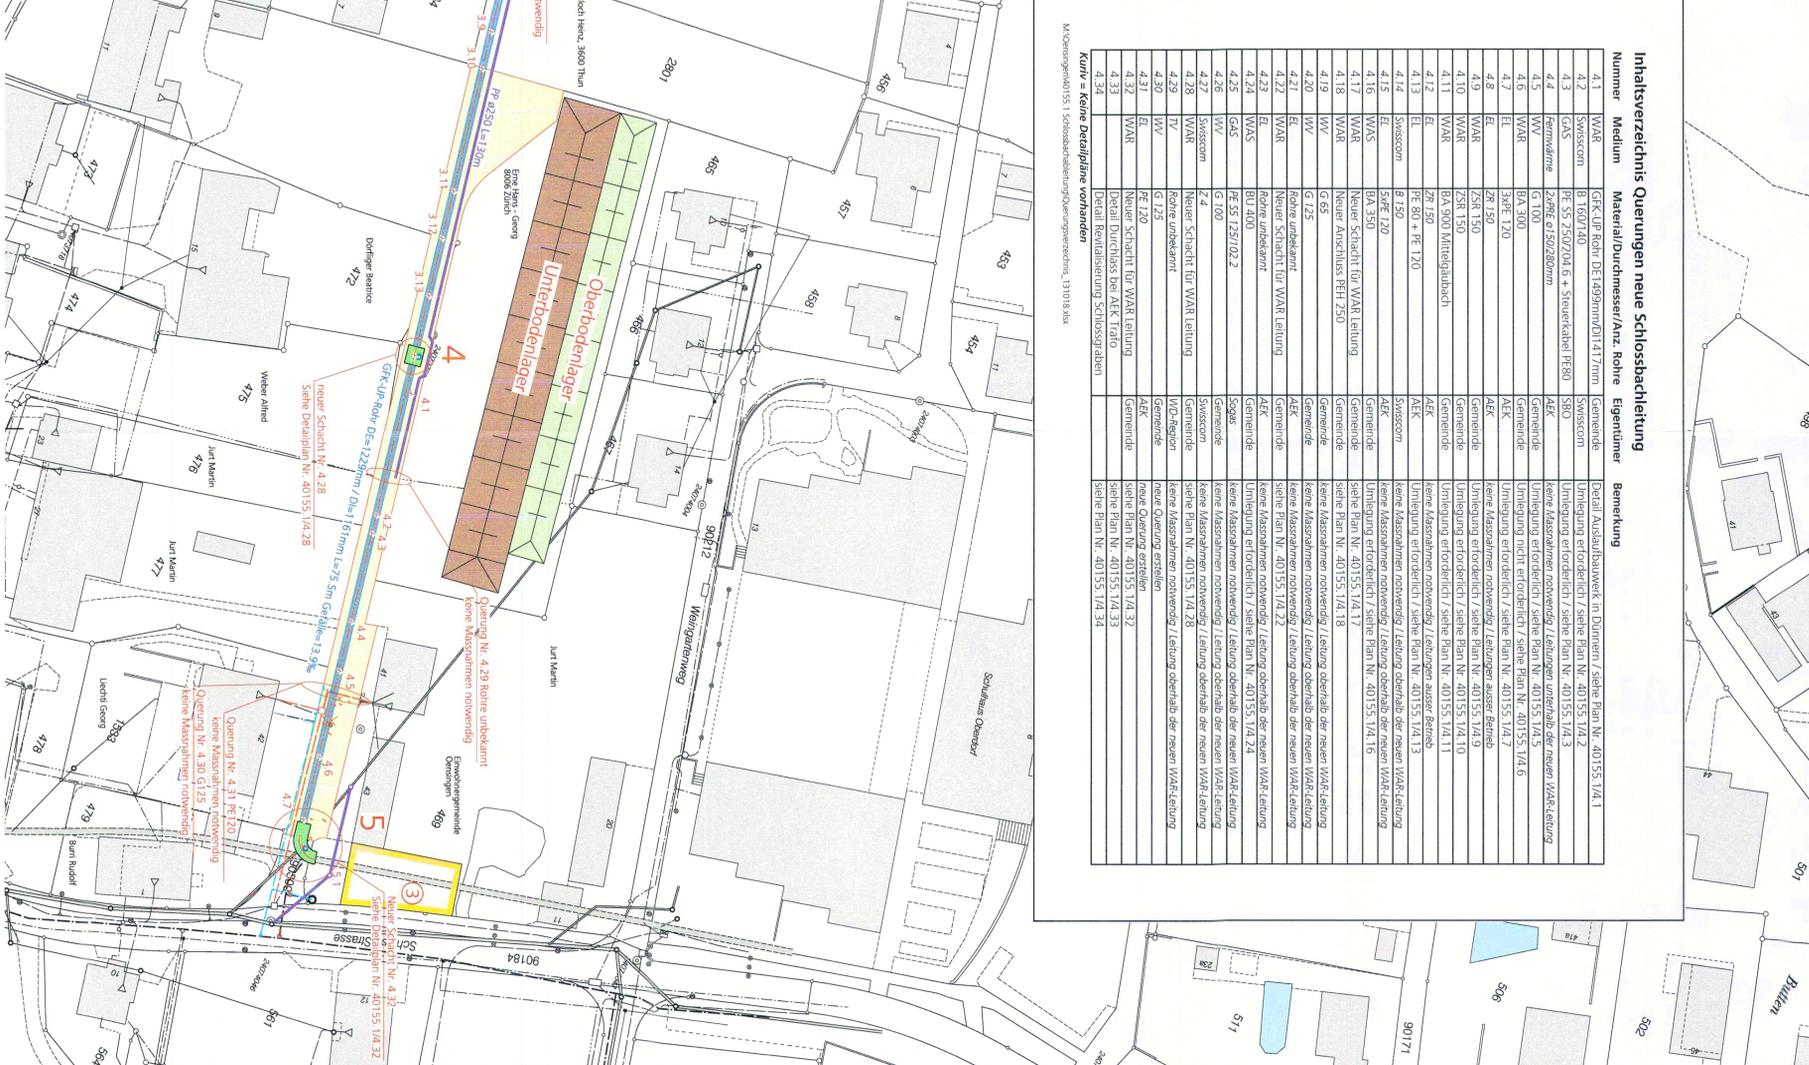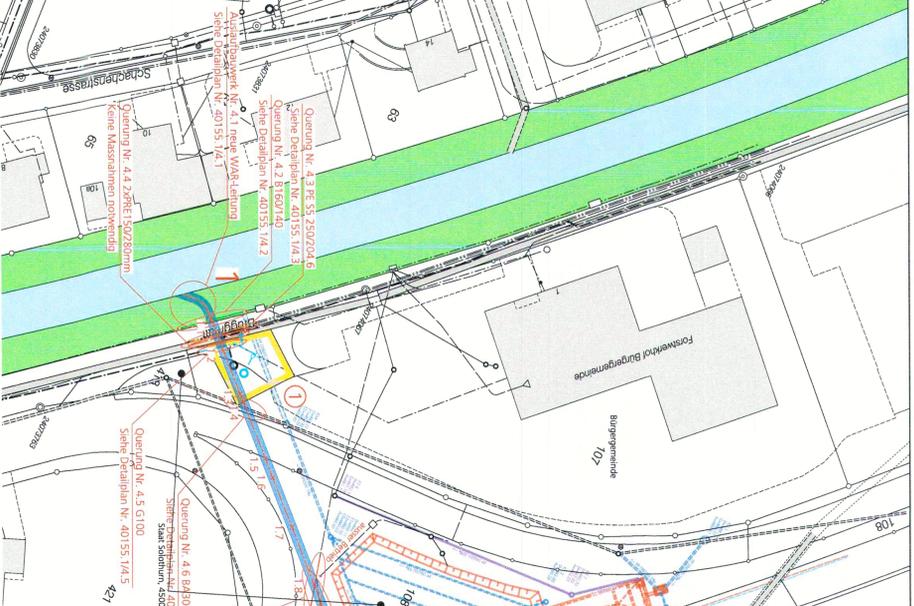

Nummer	Medium	Material/Durchmesser/Anz Rohre	Eigentümer	Bemerkung
4.1	VAR	GRK-UP Rohr DE 489mm/D1417mm	Gemeinde	Detaill. Auslastungswert in Dünem; siehe Plan Nr. 40155.1/4.1
4.2	Swisscom	B 160/1740	Swisscom	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.2
4.3	GLS	PE SS 250/204.6 + Streifenblech PE 80	SBO	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.3
4.4	Gem. Form	2-RPE 450/280mm	AEK	keine Massnahmen notwendig / Leitungen oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.5	VAR	G 100	Gemeinde	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.5
4.6	VAR	BA 300	AEK	Umlegung nicht erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.6
4.7	EL	3P-PE 120	AEK	keine Massnahmen notwendig / siehe Plan Nr. 40155.1/4.7
4.8	EL	ZNR 150	AEK	keine Massnahmen notwendig / Leitungen ausser Bereich
4.9	VAR	ZSR 150	Gemeinde	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.9
4.10	VAR	ZSR 150	Gemeinde	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.10
4.11	VAR	BA 900 Mittelgülbach	Gemeinde	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.11
4.12	EL	ZNR 150	AEK	keine Massnahmen notwendig / Leitungen ausser Bereich
4.13	EL	PE 80 + PE 120	AEK	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.13
4.14	Swisscom	B 190	Swisscom	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.15	VAR	5P-PE 220	AEK	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.15
4.16	VAR	BA 350	Gemeinde	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.16
4.17	VAR	Neuer Schacht für WAB Leitung	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.18	VAR	Neuer Anschluss FH 250	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.19	VAR	G 125	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.20	EL	Neuer unbedient	AEK	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.21	EL	Neuer unbedient	AEK	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.22	VAR	Neuer Schacht für WAB Leitung	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.23	EL	Rohr unbedient	AEK	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.24	VAR	PE SS 125/102.2	Gemeinde	Umlegung erforderlich / siehe Plan Nr. 40155.1/4.24
4.25	GAS	BI 400	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.26	VAR	G 100	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.27	Swisscom	Z 4	Swisscom	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.28	VAR	Neuer Schacht für WAB Leitung	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.29	TV	Rohr unbedient	WD-Design	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.30	VAR	PE 125	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.31	EL	PE 120	AEK	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.32	VAR	Neuer Schacht für WAB Leitung	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / Leitung oberhalb der neuen WAB-Leitung
4.33	VAR	Detaill. Revitalisierung Schlossgraben	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / siehe Plan Nr. 40155.1/4.33
4.34	VAR	Detaill. Revitalisierung Schlossgraben	Gemeinde	keine Massnahmen notwendig / siehe Plan Nr. 40155.1/4.34

Kuvv = Keine Detailspläne vorhanden
 M-Datenplan 155.1 Schlosbachleitungs- und Querschnittsverzeichnis, 131018.kuv