


Gemeinde Winznau
Strasse Oltnenstrasse
Abschnitt / Objekt GP Huttler, GB Nr. 420, Busbucht Nord
Projekt Neubau Bushaltestelle
Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Inhalt Situation 1 : 200

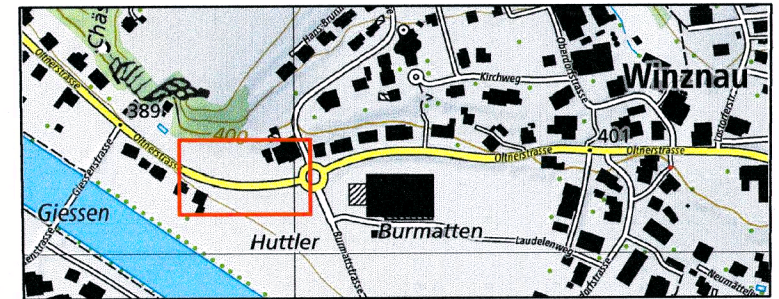

Die öffentliche Auflage erfolgte
vom 15.02.2024 bis 15.03.2024

vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. 2024/817 genehmigt.

Solothurn, 28.05.2024
Staatsschreiber:


A. F.



Achs-Nr.	6100
Bezugspunkt (BP)	BP 28 + 150 bis 30 + 110
Objekt-Nr. KB	51 / 108 / 09
Projekt-Nr.	3TK.01357

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

Projektverfasser:



OSTAG
Ingenieure AG
Jurastrasse 20
4600 Olten
T 062 531 67 00
www.infostag.ch

Legende

Genehmigungsinhalt

	Fahrbahn Kantonsstrasse		Betonbelag
	Bushaltestelle		Rampe
	Gehweg		Böschung
	Radstreifen		Zaun
	Bereich Buswartehaus		Mauer
	Grünfläche		Rückbau / Abbruch
	vorübergehende Landbeanspruchung während Bau		Strassenentwässerung WAR
			Geltungsbereich

Fahrbahn Kantonsstrasse
Deckschicht MA 11 H, PmB 25/55-65 E

Gehweg Kantonsstrasse
Deckschicht AC 8 N, B 70/100

Orientierungsinhalt (neu)

	Baum / Strauch, Gebüsch
	Strassenbeleuchtung / Kandelaber





Orientierungsinhalt (bestehend)

	Fahrbahn		Baum / Strauch, Gebüsch
	privater Vorplatz		Zaun
	Gehweg		Mauer
	Grünfläche		Strassenentwässerung

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung
gemäss § 39 Abs. 4 PBG zu.

Signalisation und Markierung sind nicht Gegenstand der Planaufgabe und werden nur zur
besseren Übersichtlichkeit dargestellt.

Genehmigungsinhalt Abschlüsse

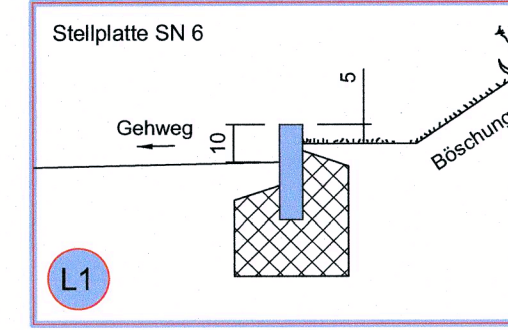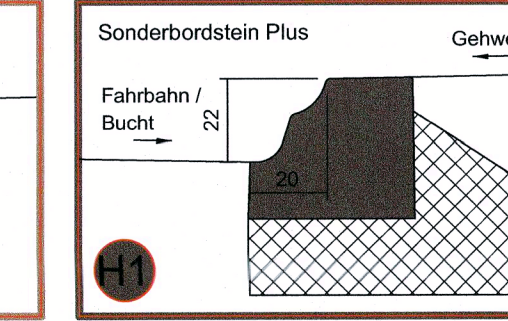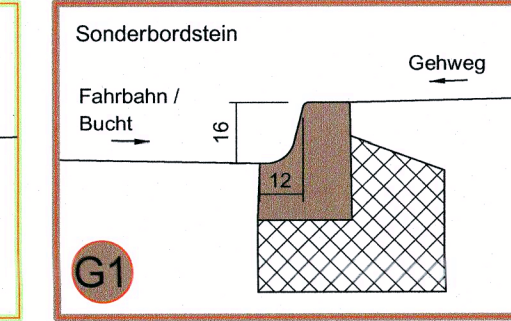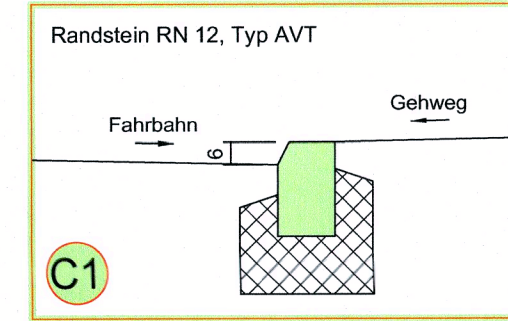

Fahrbahn Kantonsstrasse

Deckschicht	40 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Binderschicht	55 mm	MA 16 H, PmB 25/55 - 65 E
Tragschicht	55 mm	MA 16 H, PmB 25/55 - 65 E
Planie	50 mm	Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recyklierte Gesteinskörnungen
Fundation	500 mm	Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recyklierte Gesteinskörnungen

Gehweg Kantonsstrasse

Deckschicht	25 mm	Materialisierung siehe Genehmigungsinhalt
Tragschicht	45 mm	AC T 16 N, B 70/100
Planie	50 mm	Ungebundenes Gemisch 0/16, nicht normiert, recyklierte Gesteinskörnungen
Fundation	400 mm	Ungebundenes Gemisch 0/45, nach SN 670 119-NA, recyklierte Gesteinskörnungen

Bushaltestelle Beton:

Betonplatte	C 30/37	220mm
	(XC4, XD3, XF4, CI 0.2, Dmax32, C2)	
		Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen > 5.5 N/mm2
		Luftgehalt 3-6%, gebrochene Körner Anteil > 60%

Fundationsschicht Kiesgemisch best.
Fugen-Heissvergussmasse: Typ N2
Oberfläche: Betonbelag Besenstrich,
Randbereiche 12cm Wasserlauf abtalschicht

