87/62

KANTON SOLOTHURN

GEMEINDE WOLFWIL

GEP - Teilauflage

Industrie Bännli

Dem Plan kommt gleichzeitig die Bedeutung der Baubewilligung nach § 39 Abs. 4 PBG zu.

Das für das Projekt notwendige Land wird der Abtretungs- und Duldungspflicht nach § 42 PBG unterstellt.

Situation 1:1000

Vom Gemeinderat für die öffentliche Auflage verabschiedet am ..8. März 2022.....

Öffentliche Auflage vom ..28. April 2022..... bis ..28. Mai 2022

Vom Gemeinderat beschlossen am ..8. März 2022

Der Gemeindepräsident: ..... Der Gemeindeschreiber: .....

GEMEINDE WOLFWIL 4628

STAATSKANZLEI SOLOTHURN

Vom Regierungsrat genehmigt am ..26. SEP. 2023.. mit RRB Nr ..2023/1576

Der Staatsschreiber: .....

Publikation Genehmigungsbeschluss im Amtsblatt Nr ..... vom ..20. OKT. 2023

Rothpletz | Lienhard
Projektierende Bauingenieure SIA

☐ 5001 Aarau — Schiffländestrasse 35, Tel. 062 836 91 66, riaarau@rothpletz.ch
☐ 3000 Bern — Blumenbergstrasse 50, Tel. 031 330 84 84, rlibern@rothpletz.ch
■ 4600 Olten — Aarauerstrasse 50, Tel. 062 287 13 11, rlolten@rothpletz.ch
☐ 8005 Zürich — Limmatstrasse 50, Tel. 044 228 65 00, rlzuerich@rothpletz.ch

Projekt:	Konstr.:	Planformat:	Plan Nr.:
R. Ackermann	N. Stumpf	84 / 30	3.18.009 - 16 A

Rev.	Datum	Beschreibung	Erstellt	Geprüft	Freigabe
-	02.07.2021	-	Stn/Tha	RA	RA
A	31.01.2022	Anpassungen gemäss Vorprüfung Kanton	Leg	AK	
B					
C					
D					
E					

Q:\RLO_Projekte\Auftraege\2018\318009_Erschliessung_Baennli_Wolfwil\3_CAD\01_Plaene\04_Bauprojekt\16_Sit_Teil-GEP.2d — Gedruckt am 11-02-2022

Legende:

Genehmigungsinhalt

- Einzugsgebiet GEP-Teilauflage
- Abgrenzung Teileinzugsgebiet
- ø300 -> — Projektierte Sauberwasserleitung
- 792 ø300 -> 793 30.00 0.5% — Projektierte Schmutzwasserleitung
- 793 / 3'276 m2 / 80 — Obliegender Kontrollschacht des Einzugsgebietes; Grösse des Einzugsgebietes in m²; max. Abfluss von verschmutztem Regenabwasser (Umschlagplatz etc) in l/s* ha
- RW1 / 3'276 m2 / 0.35 — Obliegender Kontrollschacht des Einzugsgebietes; Grösse des Einzugsgebietes in m²; Abflussbeiwert

Orientierungsinhalt

- 155 ø1200 156 86.99 12‰ -> — Öffentliche Meteorwasserleitung / Entlastungsleitung
- 203 ø400 202 30.63 8‰ -> — Öffentliche Mischwasserleitung, Drucklos (MO)
- 431.1 — 431.0 — Pumpleitung
- 210 / 1613.1 m² / 0.35 — Obliegender Kontrollschacht des Einzugsgebietes; Grösse des Einzugsgebietes in m²; Abflussbeiwert
- Abgrenzung Teileinzugsgebiet bestehend
- Abgrenzung Teileinzugsgebiet aufgehoben
- Gebiet mit Versickerungspflicht
- Retentionsprüfpflicht
- Bauzonenbegrenzung
- Industriezone
- Hecke geschützt
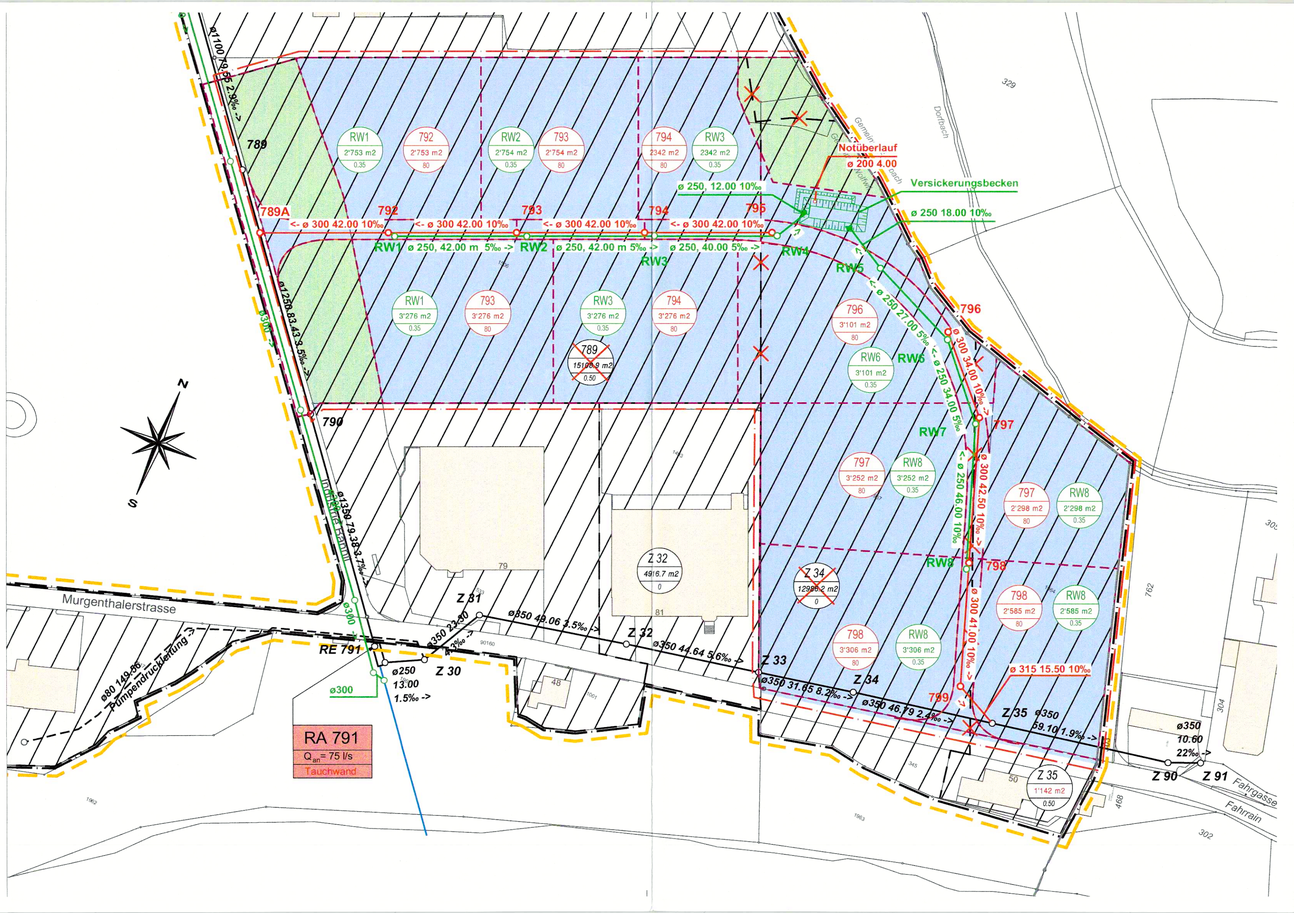
Geometerdaten
www.sogis.so.ch vom 18.01.2021
Kanalisation
www.infogis.ch vom 02.07.2017